

Nr OT	305	Fecha Informe	02/06/2026
Cliente	Kenvue Argentina S.A.		
Modelo	Perkinns 1006-6t	Componentes	Motor
Atención	Damian Vega	Serie	U824242L
Serie Componente	U824242L	Teléfono	1150288485
Equipo nº / Nombre de la embarcación	1	Horas componente	0.0
Trabajo	Mantenimiento anual	Fecha intervención	21/05/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Caterpillar 3408

Perkins 1006-6T

Detalle de tareas general: Realizar mantenimiento anual a ambos equipos

- Provisión y reemplazo de lubricante
- Provisión y reemplazo de filtros de aceite
- Provisión y reemplazo de filtro de aire
- Provisión y reemplazo de filtro separador de agua
- Puesta en marcha
- Verificación de funcionamiento
- Confección de informe de servicio

Comentarios del proceso de reparación

Se realiza chequeo general del equipo asegurando que se encuentre fuera de servicio para realizar mantenimiento.

Se realiza reemplazo de filtros de aceite de motor y drenaje de aceite de motor.

Se realiza reemplazo de filtros de combustible.

Realizamos el llenado de aceite de motor con Shell Rimula R4 15W40.

Los filtros y el aceite fueron suministrados por Tecnimotors.

Se realiza puesta en marcha en vacío por un lapso de 30 minutos controlando parámetros operativos. Luego se continuo con la prueba con carga del equipo por 2 horas controlando parámetros operativos. Presión de aceite de motor, temperatura y presión de combustible dentro de lo especificado.

Luego de la prueba se extrajo una muestra de aceite para realizar análisis de laboratorio.

Recomendaciones

Se recomienda esperar análisis de aceite para corroborar que no presente contaminación de combustible y poder dejar operativo el equipo.

Soporte de imágenes

Imagen 1

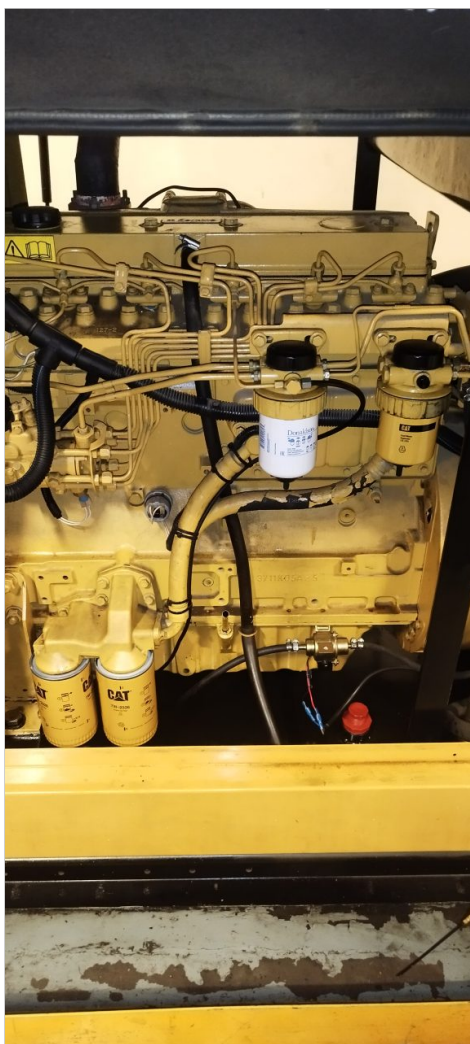


Imagen 2



Imagen 3


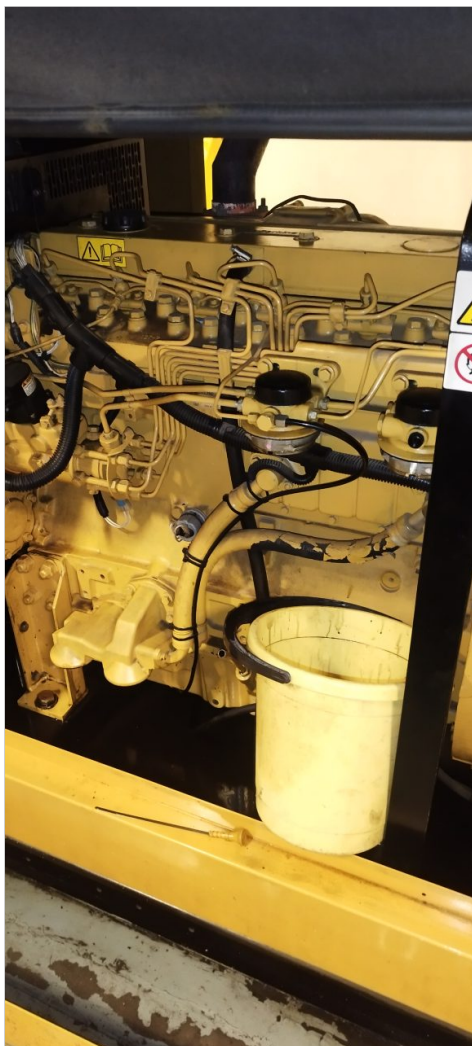


Imagen 4



Imagen 5

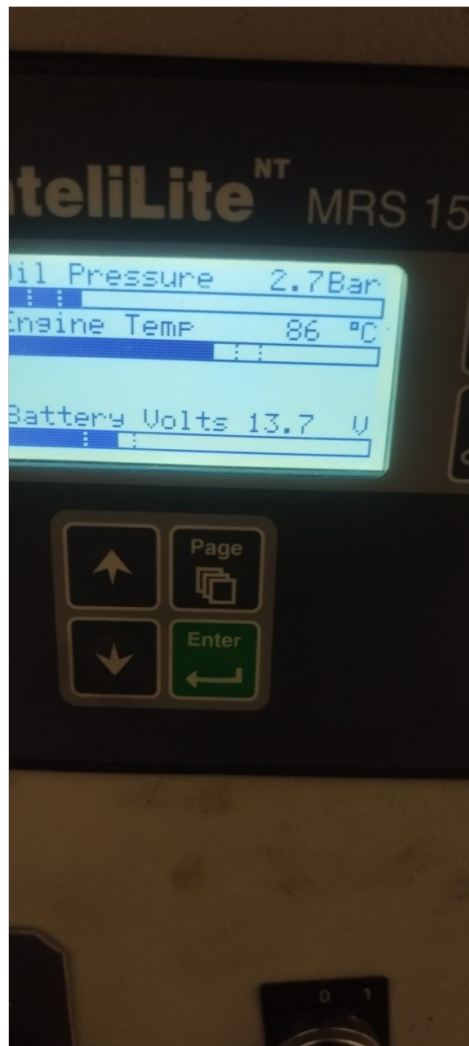

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Emanuel Sanchez	Viaje	07:30	09:00
Emanuel Sanchez	Trabajo	10:00	15:30
Emanuel Sanchez	Viaje	15:30	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Emanuel Sanchez	21/05/2026	AE435WE	68.4
Emanuel Sanchez	21/05/2026	AE435WE	68.4

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Emanuel Sanchez	Emanuel Sanchez	Carlos Virue